

MEGMEET

PLC 手持操作终端随机手册

Rev: V1.0.1

B 5

400-666-2163 86 0755-86600500

(+86)0755-86600999

518067

www.megmeet.com

提示

PLC

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1 U

2.2

2.3

3

3.1

3.2 PLC

3.2.1

3.2.2 PLC

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7


3.8

3.9

3.10

1 产品信息

1.1

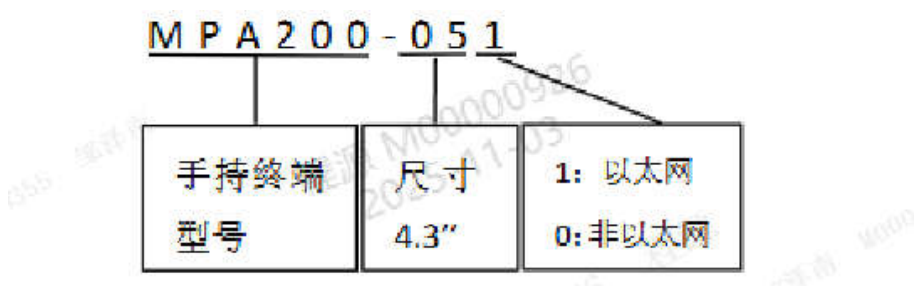

MPA200 PLC

05

4.3


1

PLC

0

PLC

1.2

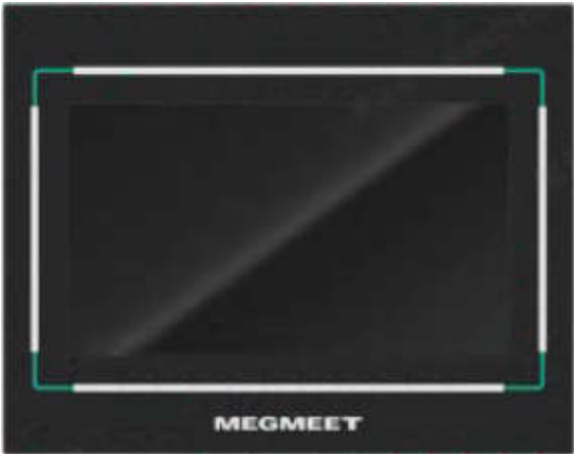

1.3



2 环境烧录

2.1 U


PLC

!!!

$$\vdots$$

- | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|------------|
| (1) | Environtment_Tool.zip | | | tpcbbackup |
| (2) | tpcbbackup | U | U | |


1- 3 :

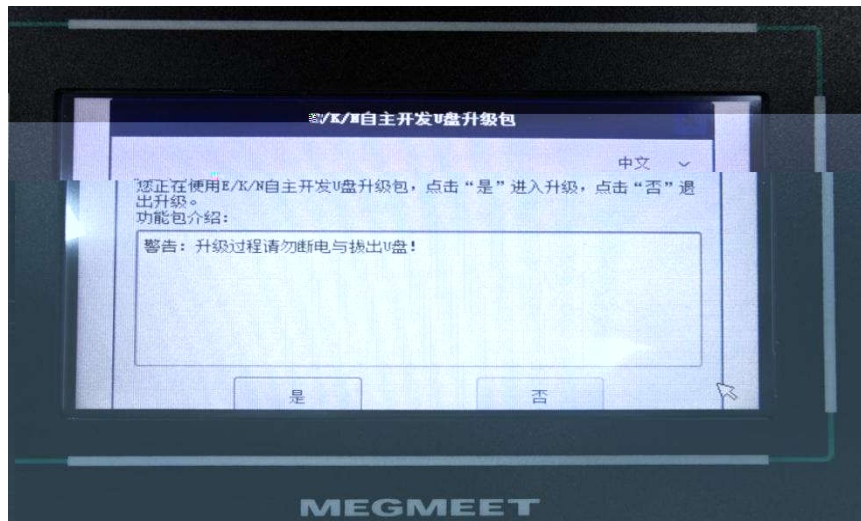

1 “ ”



2 “ ”

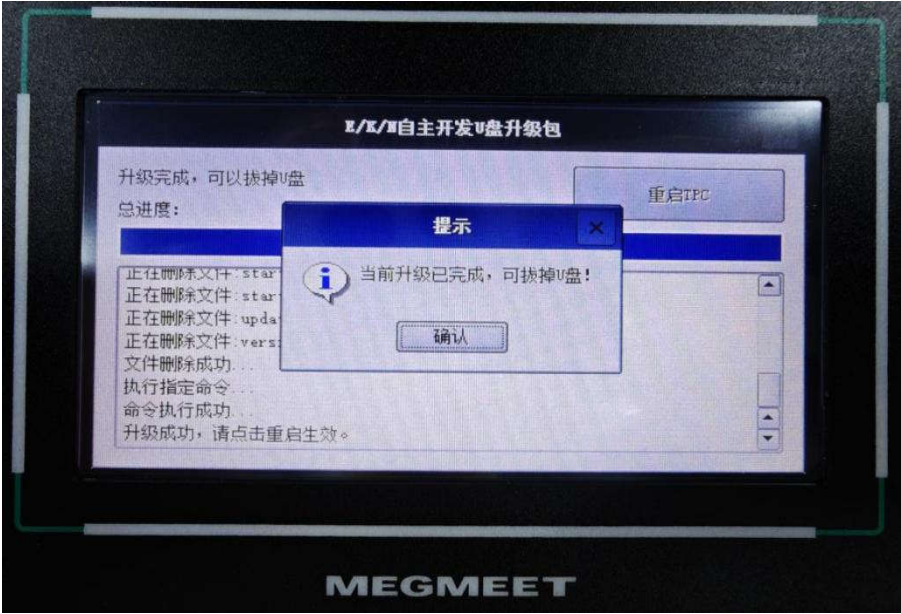

3


- (3)Utpcbakuptpcbakup
- (4)Utpcbakuptpcbakup

2.2


PLC

- U
- U:
- (1)Utpcbakup,U
- ;
- (2)UDidsk_Tool.ziptpcbakup;
- (3)tpcbakupU

4- 5

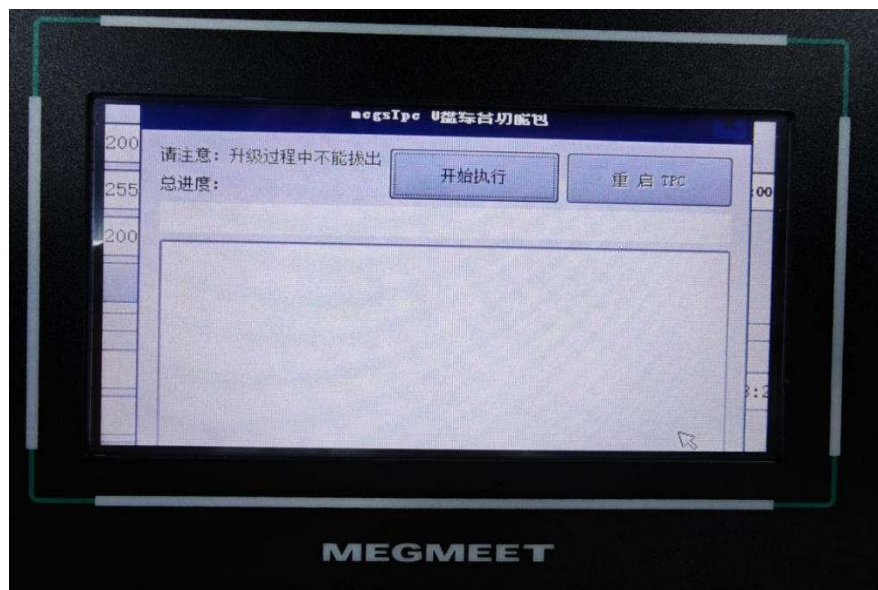


4 U ,

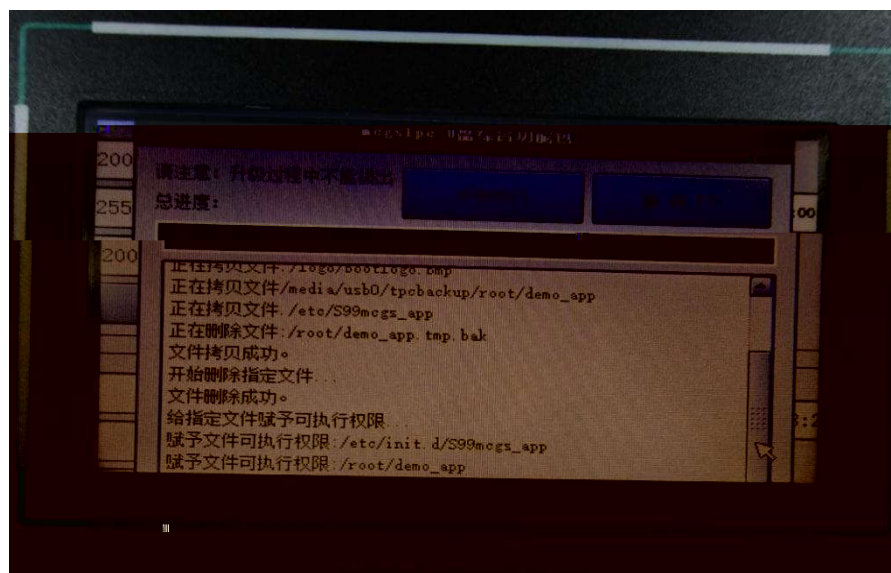

5

- (4) U ;
- (5) U tpcbackup tpcbackup
- U

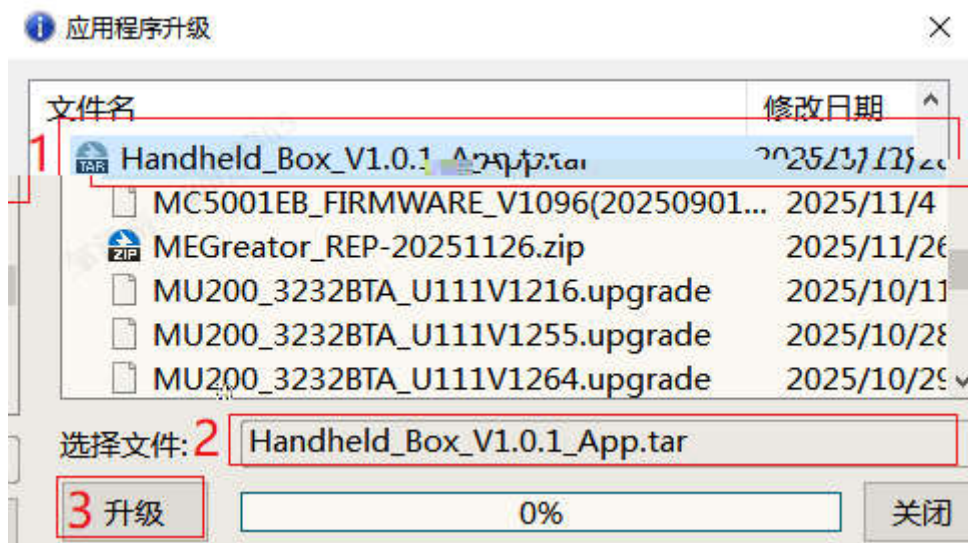

8

(5)

3 功能页面说明

3.1

8 : PLC



9

9 : PLC LOGO :

: PLC [PLC IP]


3.2 PLC

PLC

PLC

PLC

3.2.1 设备搜索页面

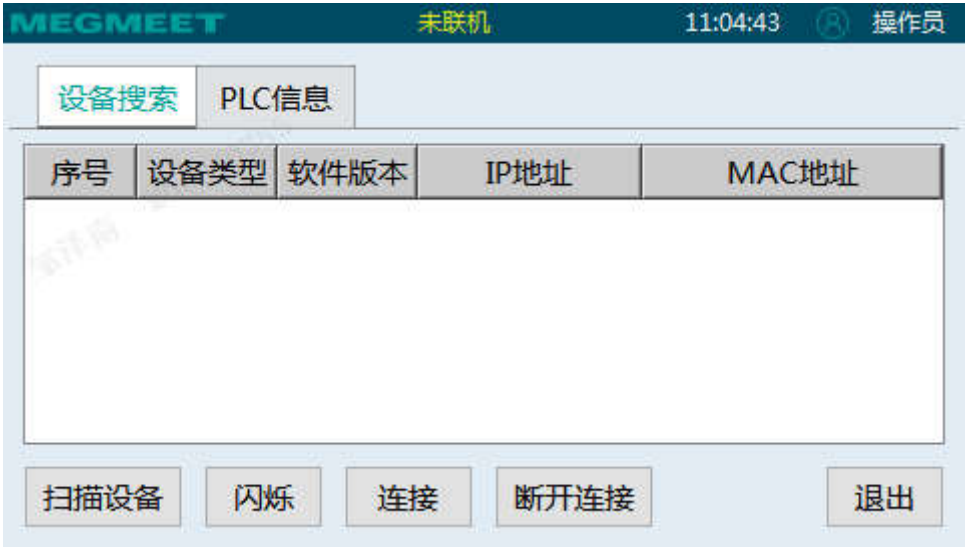

10

PLC

PLC

PLC IP

PLC MAC

30

PLC

10HZ

2

2

6

:

PLC

PLC

”

”

:

PLC

3.2.2 PLC 信息页面

PLC

PLC

PLC

PLC

MEGMEET未联机11:35:44 操作员

设备搜索PLC信息

序号	名称	数据
1	CPU类型	
2	版本号	
3	当前扫描速率	
4	最小扫描速率	

读取PLC信息退出

11 PLC

PLC

PLC

PLC

3.3

Megreator PLC

PLC

MEGMEET

未联机

13:37:34

操作员

序号	程序名	剩余次数	修
1	MU100_TEST(MU100_4040BTA)	100	2025_1
2	MU320简单测试程序(MU320_2222BBA)	98	2025_1
3	测试程序(MC5001EB)	96	2025_1
4	MC5001EB_Expand(MC5001EB)	31	2025_1

选择程序:

下载

删除

退出

12

$$\vdots$$

1 0

Megreator

10 10

Megreator

Megreator

PLC

PLC

()

PLC

PLC

3.4

PLC

PLC

PLC

PLC

MEGMEET

未联机

13:57:52

Ⓜ 操作员

数据导出设置

类型	起始地址	元件数量	选择
M元件:	0	8000	☒
S元件:	0	2000	☒
C元件:	0	200	☒
T元件:	0	500	☒
D元件:	0	10000	☒
R元件:	0	10000	☒

序号	数据名
1	MC700E_202511...
2	MU100_2025112...
3	MC5001FB_2025...

0%

导出

导入

删除

退出

13

:

PLC

PLC

,

PLC

—

10

:

PLC

:

PLC

:

3.5

PLC

U

PLC

(.upgrade)

PLC

MEGMEET未联机14:49:00(8) 操作员

文件名	修改日期
 MEGreator_REP-20251126.zip	2025/11/26 18:58:02
 MU200_3232BTA_U111V1216....	2025/10/11 8:49:36
 MU200_3232BTA_U111V1255....	2025/10/28 17:27:17

3.6

IP

PLC

PLC

MEGMEET未联机14:17:12 操作员

操作终端IP

IP地址192.168.1.22

子网掩码255.255.255.0

网关192.168.1.1

设置

退出

15

: Megreator PLC 1 IP 192.168.1.X
PLC IP

3.7

()



16

:
PLC PLC

3.8

MEGMEET

未联机

14:36:31

 操作员

序号	运行记录	时间
1	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:3...
2	退出操作终端!!!	2025-12-02 10:2...
3	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:0...
4	退出操作终端!!!	2025-11-27 20:3...
5	启动操作终端!!!	2025-11-27 19:2...
6	退出操作终端!!!	2025-11-27 18:1...

清空

退出

3.9

PLC

PLC

MEGMEET

未联机

14:42:27

⊗ 操作员

设备信息	值
设备名称	PLC手持操作终端
软件版本	1.0.1
支持PLC型号1	MU100, MU200, MU300, MC5100
支持PLC型号2	MC5100EA, MC5101EB, MC5000E
支持PLC型号3	MC5000EA, MC5001EB, MC5200E, MC700E

软件升级


退出

18

, U

(.tar)

3.10

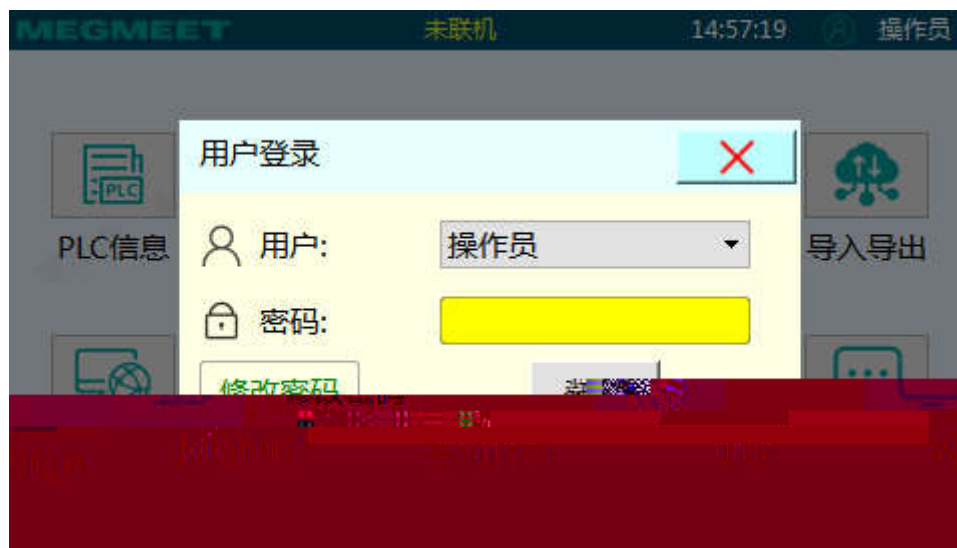

19



20